

RESUM AVALUACIONS

CarEvID

Lactància any 2020



G CONSELLERIA
O SALUT
I HOSPITAL
B MANACOR



RESULTATS LACTÀNCIA 2020

- ❖ L'avaluació s'ha realitzada: Gener i Febrer directament al CarEVID i a partir del març s'ha passat al CarEvid a partir de l'Excel de creació pròpia per falta dels nous registres a CarEvid
- ❖ Es va decidir fer la recollida de les dades a pesar de la Pandèmia Covid.
- ❖ Canvis als criteris d'inclusió i d'exclusió.



G CONSELLERIA
O SALUT
I HOSPITAL
B MANACOR



RESULTATS LACTÀNCIA 2020 (2)

Nombre de pacients incloses: 110

Edat de la mare: 30,4 anys

Sexe del nadó: 54,5% masculí
45,5% femení

Pes al nèixer: 3398 g

Apgar 1': 8,87

Apgar 5': 9,76

Tipus de part: Eutòcic: 80,91% (<)

Cesària: 12,73% (>)

Instrumental: 6,36% (>)



G CONSELLERIA
O SALUT
I HOSPITAL
B MANACOR



RESULTATS LACTÀNCIA 2020 (3)

- ❖ Avaluació postnatal de la LM abans de l'alta: 91,6%
- ❖ Educació postnatal sobre LM abans de l'alta: 95,83%

* Aquest indicador no era valorable abans, així que, ara no és comparable però reflexe un percentatge més que important.



G CONSELLERIA
O SALUT
I HOSPITAL
B MANACOR



RESULTATS LACTÀNCIA 2020 (4)

- ❖ Contacte pell amb pell: 97,3%.
primers 2 mesos 2020 era del 93%. No Covid.
- ❖ Només es va fer immediatament al 92,4%.
- ❖ Duració: una hora o més.




G CONSELLERIA
O SALUT
I HOSPITAL
B MANACOR




RESULTATS LACTÀNCIA 2020 (5)


Lactància a la 1^a hora de vida.

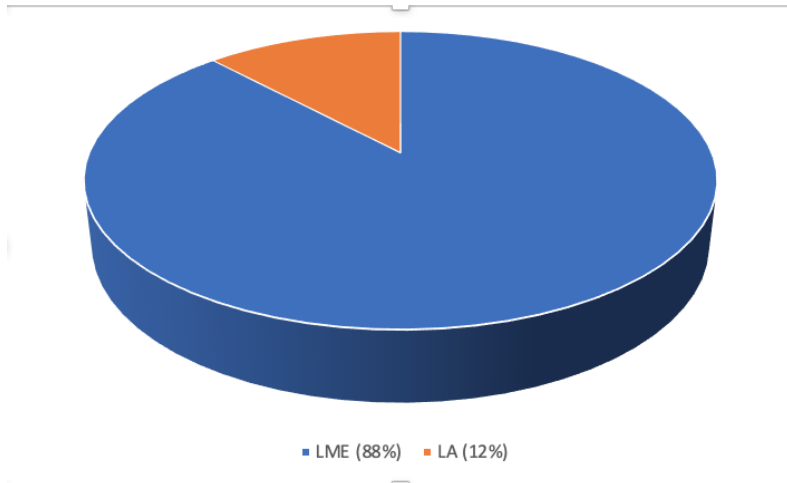

Lactància des del naixement a l'alta

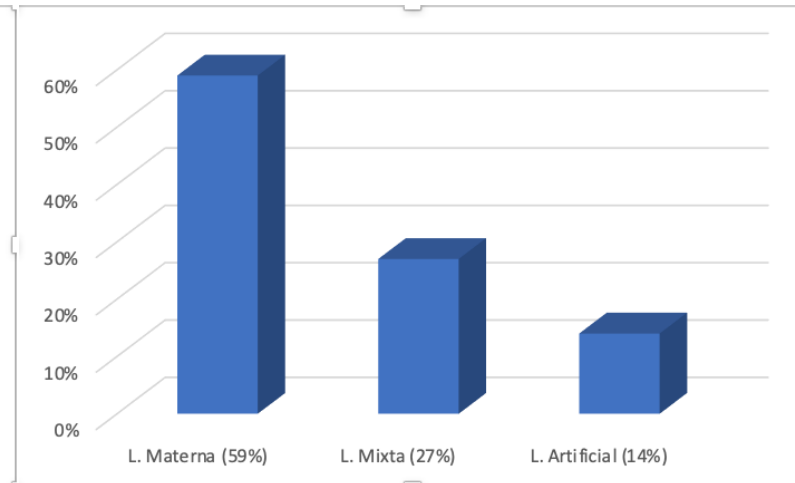

Lactància 24 h prèvies a l'alta

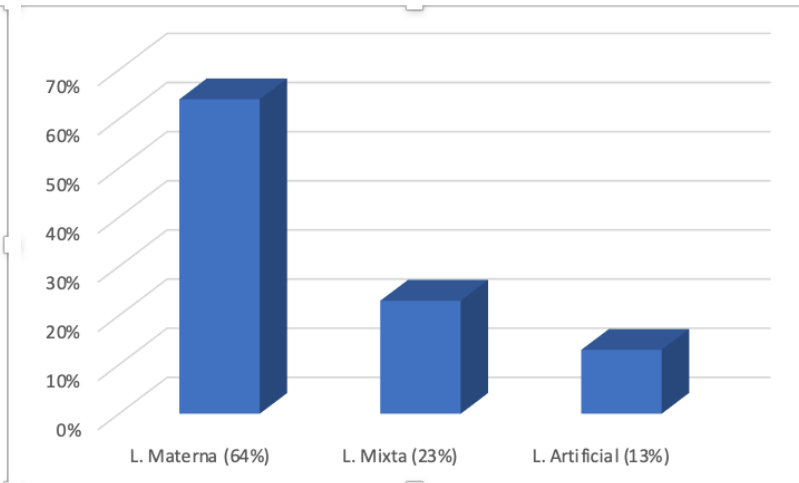

G CONSELLERIA
O SALUT
I HOSPITAL
B MANACOR

* Motiu d'abandonament: 93% per decisió materna.



RESULTATS LACTÀNCIA 2020 (6)

- ❖ Comparant els resultats amb el tercer trimestre del 2019 no hi ha diferències significatives.
- ❖ Podem dir que la pandèmia no ha afectat als resultats.
- ❖ Percepció, per part de l'equip, d'un major èxit de la LM durant el confinament i les restriccions de visites.



G CONSELLERIA
O SALUT
I HOSPITAL
B MANACOR



MOLTES GRÀCIES



G CONSELLERIA
O SALUT
I HOSPITAL
B MANACOR

