





# Uso de Bioconectores

**Siempre** utilizar el **mínimo** de luces necesarias.

## Linea Media

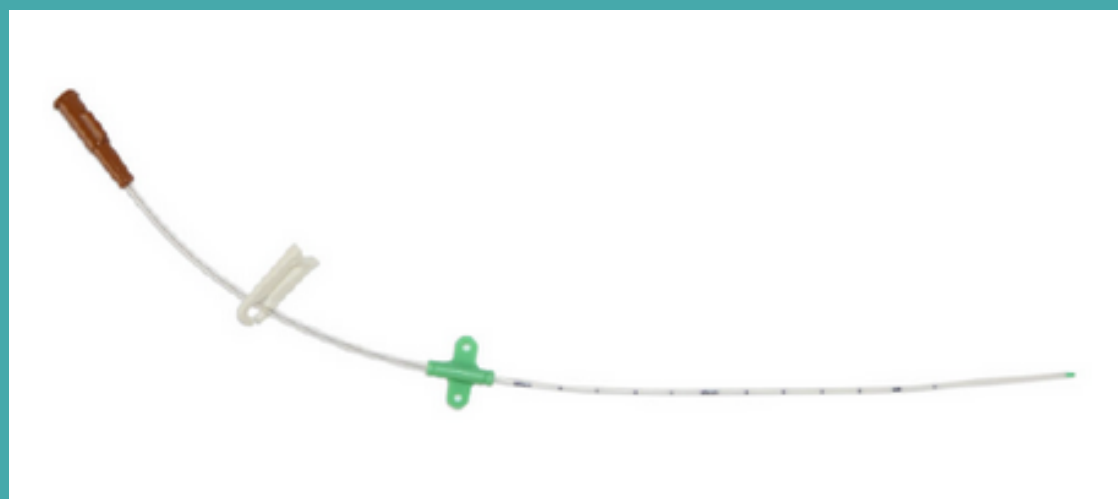

## PICC

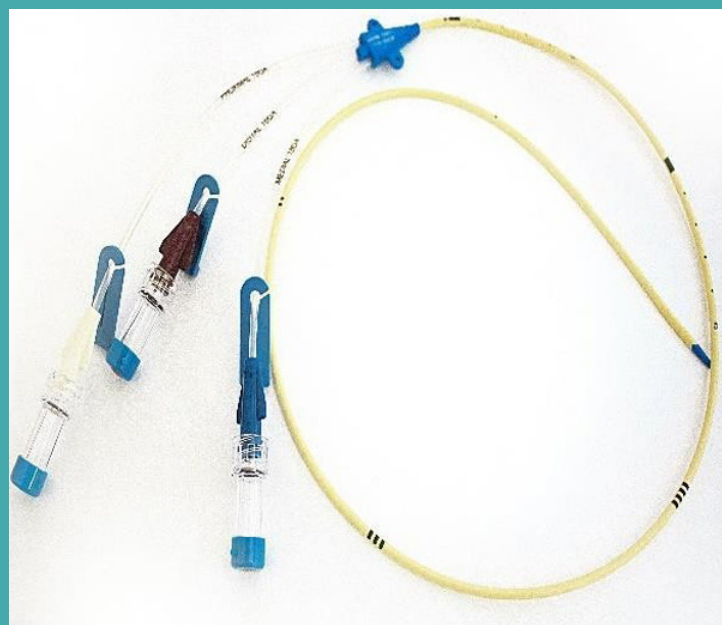

Dependiendo de la necesidad 1, 2 o 3 luces

## Vía Central



Proximal: 2 luces  
Medial: 1 luz  
Distal: 1, 2 o 3 luces dependiendo de la necesidad

